PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Attuazione dell'articolo 11 dalla legge 24 giugno 2009 n. 77

MICROZONAZIONE SISMICA

Carta delle microzone in prospettiva sismica

scala 1:5.000

Regione Puglia

Comune di Casalvecchio di Puglia (FG)

Regione	Soggetto realizzatore	Data/Versione
Ing. Tiziana Bisantino (R.U.P.)	ASSET Regione Puglia: Ing. Michele Luisi (R.U.P.) Ing. Giovanna Vessia (C.T.S.) Geol. Nicola Luigi Florio Geol. Teresa Scolamacchia Geol. Maria Grazia Soldovieri Ing. Domenico Bruno Ing. Claudia Ceppi Ing. Dario Milella	16-06-2021/ MOPS_02 Revisionato da:

Legenda

Zone stabili

- Substrato coesivo sovraconsolidato

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

- 2099 Zona 2099 – Substrato fratturato o alterato
- 2001 Zona 1
- 2002 Zona 2
- 2003 Zona 3
- 2004 Zona 4
- 2005 Zona 5
- 2007 Zona 7
- 2008 Zona 8
- 2009 Zona 9

Punti di misura di rumore ambientale

- Punto di misura di rumore ambientale con indicazione del valore di fr

Zone di Attenzione per instabilità

- ZAfr – Zona di attenzione per instabilità di versante Zona 2099 – Substrato fratturato o alterato
- ZAfr – Zona di attenzione per instabilità di versante – Zona 1
- ZAfr – Zona di attenzione per instabilità di versante – Zona 2
- ZAfr – Zona di attenzione per instabilità di versante – Zona 3
- ZAfr – Zona di attenzione per instabilità di versante – Zona 4
- ZAfr – Zona di attenzione per instabilità di versante – Zona 5
- ZAfr – Zona di attenzione per instabilità di versante – Zona 6
- ZAfr – Zona di attenzione per instabilità di versante – Zona 7
- ZAfr – Zona di attenzione per instabilità di versante – Zona 11

Forme di superficie e sepolte

- Orlo di scarpata morfologica naturale o artificiale (10÷20 m)
- Orlo di scarpata morfologica naturale o artificiale (> 20 m)
- Cresta
- Picco isolato

2099
- BF
- BF
- BF

SFALS
Vs = [580-1450] m/s
H = [70 - >300] m

FTR-SFCOS
Vs > 800m/s

2001
- BF
- BF
- BF

FTR-SFCOS
Vs = [300-550] m/s
H = [30 - 70] m

FTR-SFCOS
Vs >800m/s

2002
- BF
- BF
- BF

FAEp-SFCOS
Vs = [300-430] m/s
H = [11 - 30] m

FTR-SFCOS
Vs = [300-550] m/s
H = [30 - 70] m

FTR-SFCOS
Vs > 800 m/s

2003
- BF
- BF
- BF
- BF

FAEp-SFCOS
Vs = [300-430] m/s
H = [3 - 40] m

SFALS
Vs = [600-1450] m/s
H = [46 - 166] m

FTR-SFCOS
Vs > 800 m/s

2004
- BF
- BF
- BF

CL
Vs < 270 m/s
H = [4 - 11] m

FTR-SFCOS
Vs = [300-550] m/s
H = [30 - 60] m

FTR-SFCOS
Vs > 800 m/s

2005
- BF
- BF
- BF
- BF

CL
Vs < 250 m/s
H = [3.2 – 8.5] m

FAEp-SFCOS
Vs = [300-430] m/s
H = [3 - 40] m

SFALS
Vs = [600-1450] m/s
H = [46 - 166] m

FTR-SFCOS
Vs > 800 m/s

2006
- BF
- BF
- BF
- BF

RI
Vs = [130-250] m/s
H = [3.2 – 9.5] m

FAEp-SFCOS
Vs = [300-430] m/s
H = [3 - 40] m

SFALS
Vs = [600-1450] m/s
H = [46 - 166] m

FTR-SFCOS
Vs > 800 m/s

2007
- BF
- BF
- BF
- BF

SC
Vs = 250 m/s
H = 9 m

FAEp-SFCOS
Vs = [300-430] m/s
H = [11 - 30] m

FTR-SFCOS
Vs = [300-550] m/s
H = [30 - 70] m

FTR-SFCOS
Vs > 800 m/s

2008
- BF
- BF
- BF

LC
Vs = 850 m/s
H = [5 - 10] m

CL
Vs = [200 - 400] m/s
H = [3 - 5] m

CO
Vs > 800 m/s

2009
- BF
- BF
- BF

LC
Vs = 850 m/s
H = [5 - 10] m

CL
Vs = [200 - 400] m/s
H = [3 - 5] m

FTR-SFCOS
Vs = [300-550] m/s
H = [25 - 60] m

FTR-SFCOS
Vs > 800 m/s
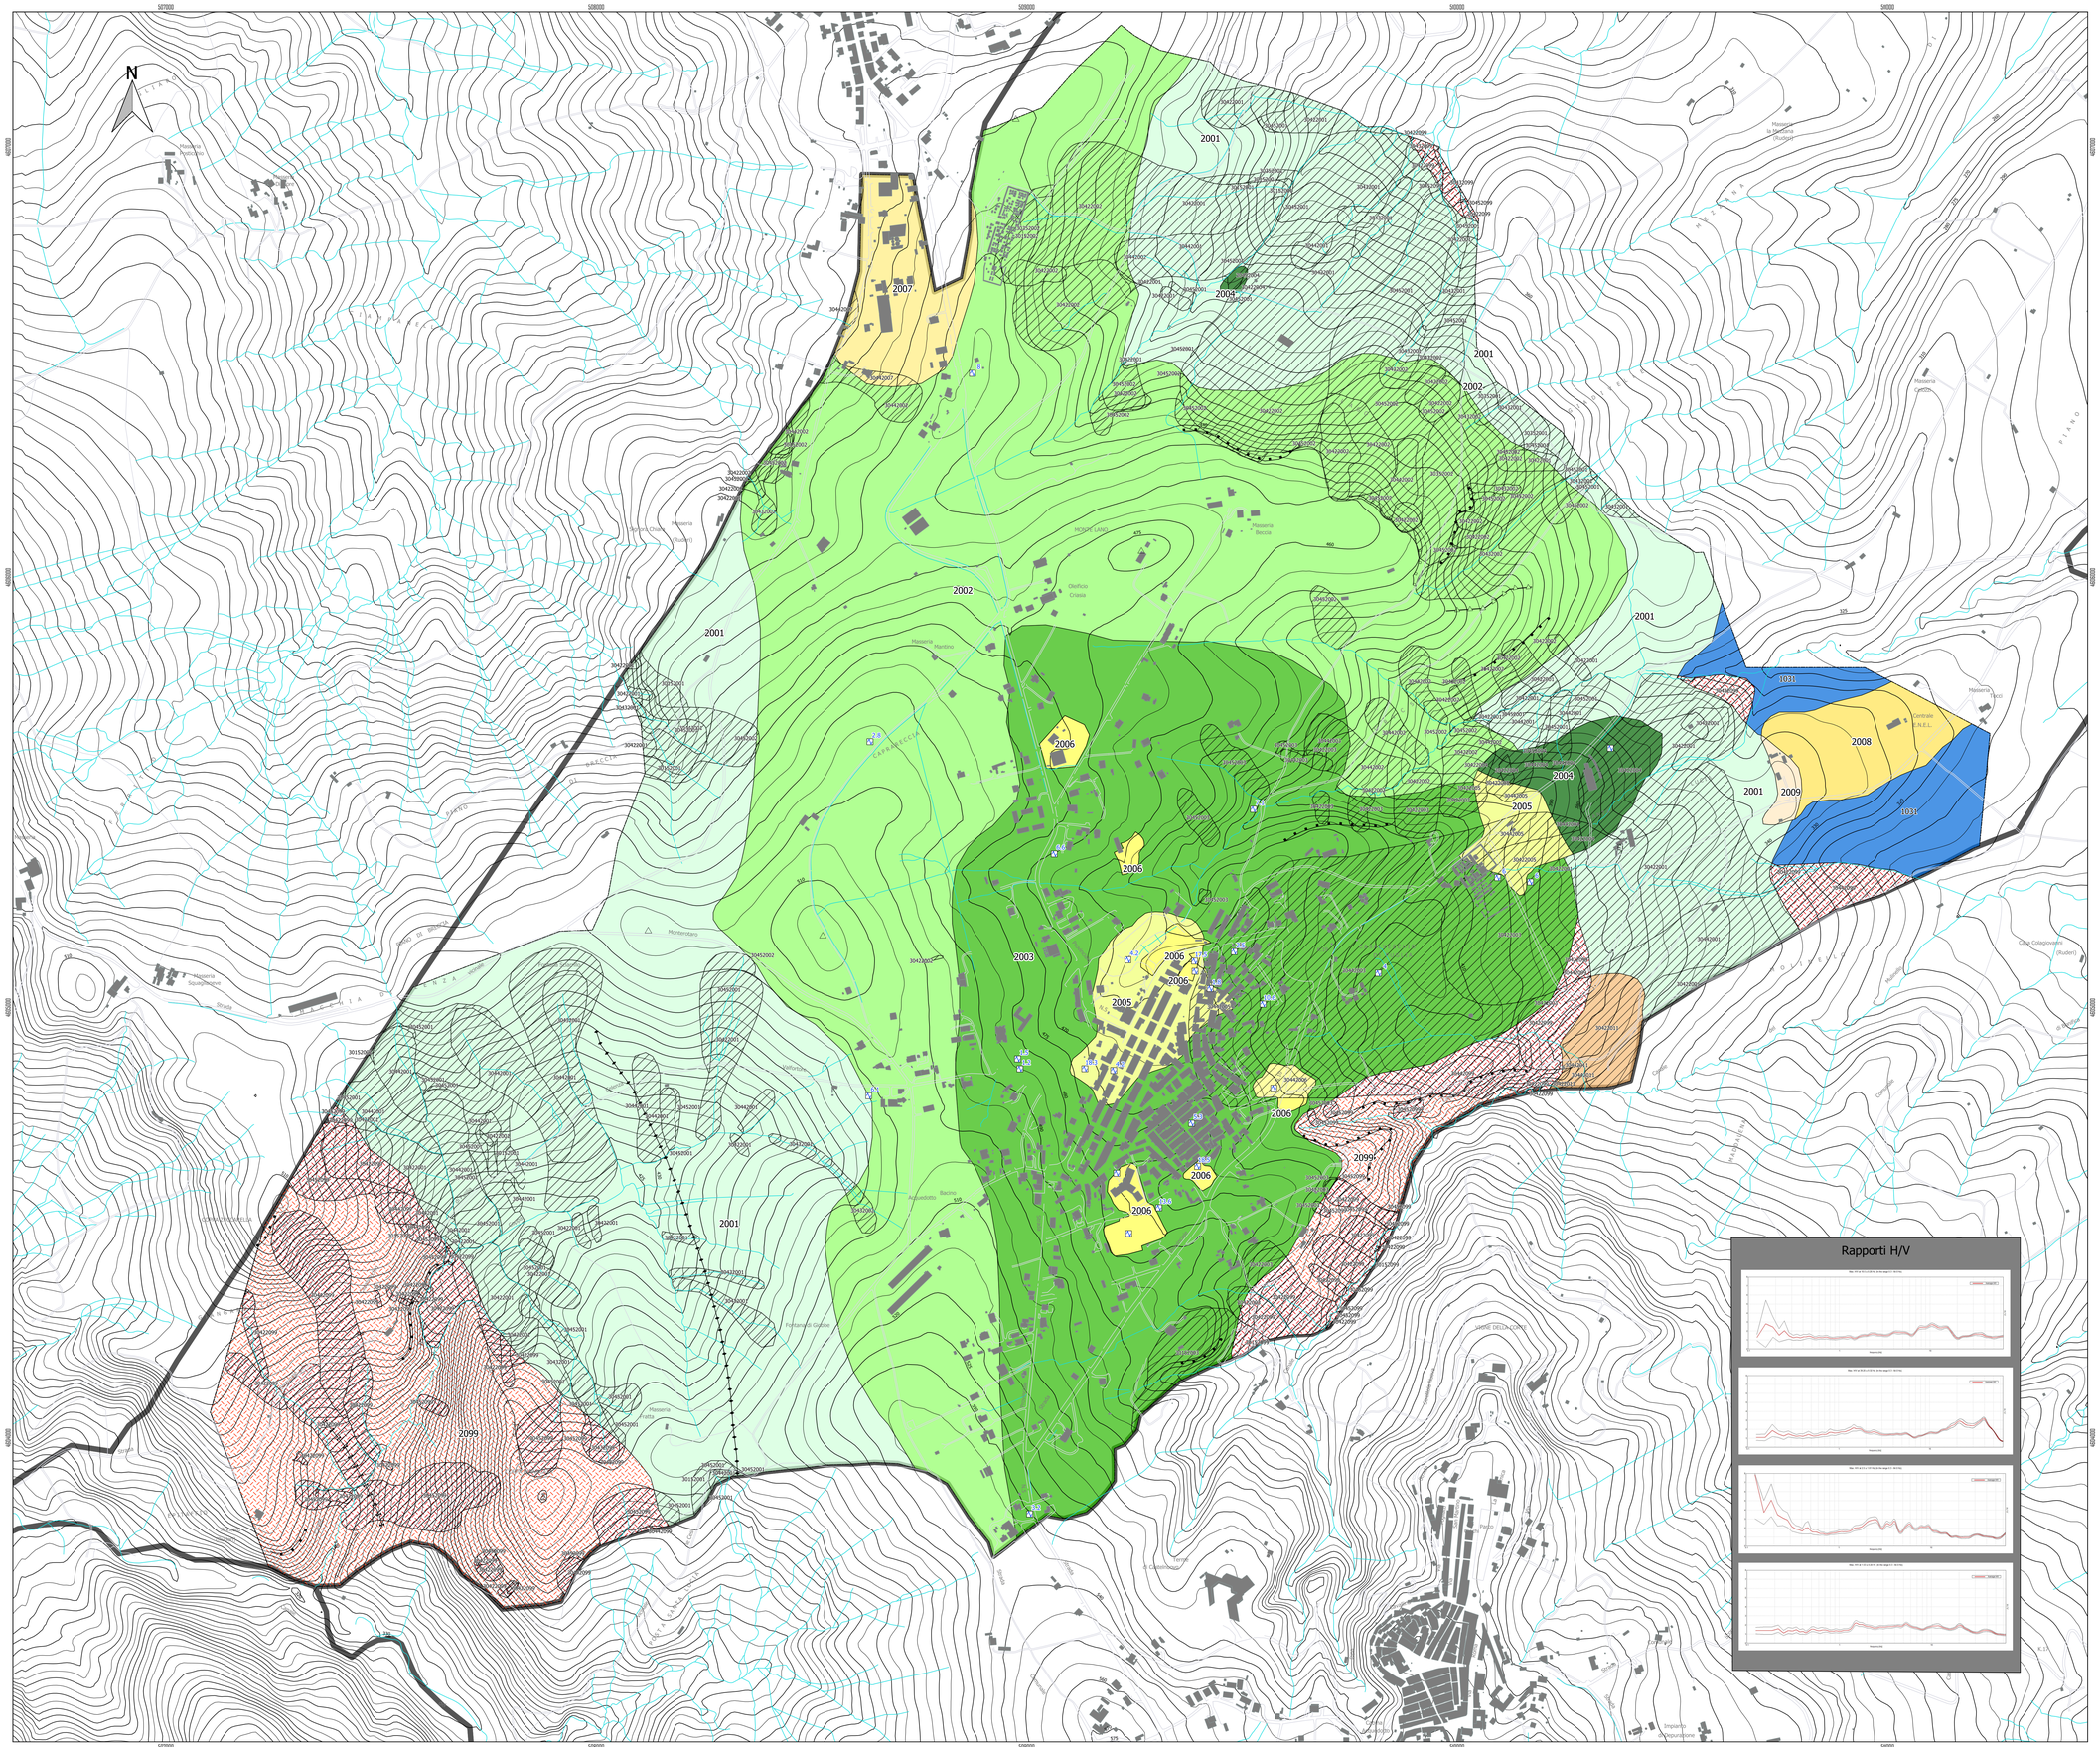
0 50 100 150 200 Metri